


SECRETARÍA DE ENERGÍA



Resultados de la Evaluación del SCII 2017

Norma General	Norma	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la evidencia
General	General	100.0	98.2
PRIMERA	AMBIENTE DE CONTROL	100.0	100.0
SEGUNDA	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100.0	95.8
TERCERA	ACTIVIDADES DE CONTROL	100.0	97.3
CUARTA	INFORMAR Y COMUNICAR	100.0	100.0
QUINTA	SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA	100.0	98.1


Cumplimiento sin Evidencia

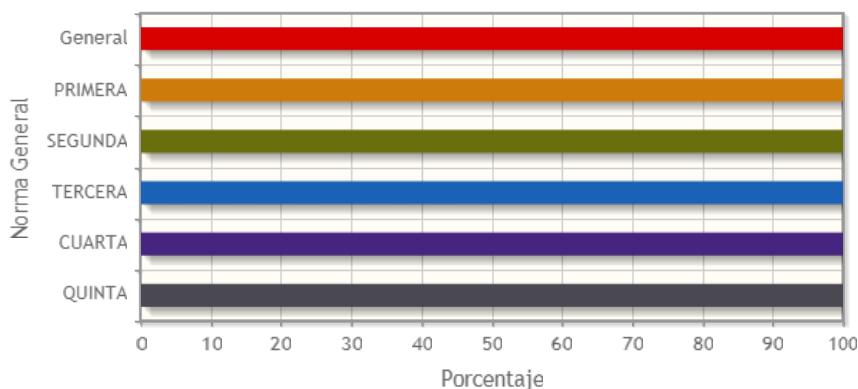


Cumplimiento con base en la Evidencia

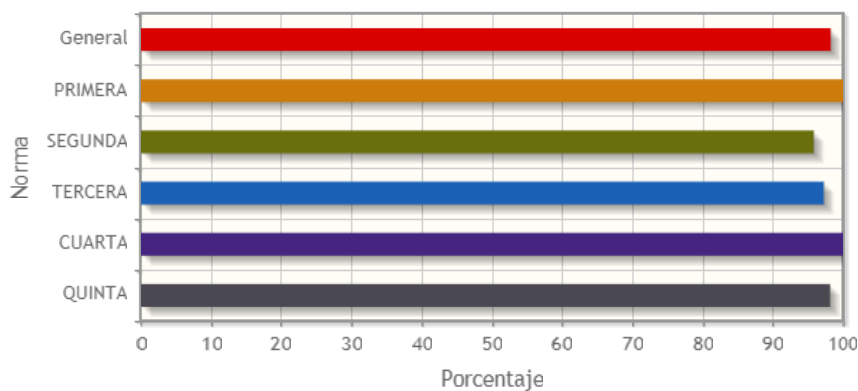

Cumplimiento de Elementos con Base en la Evidencia Institucional / Procesos

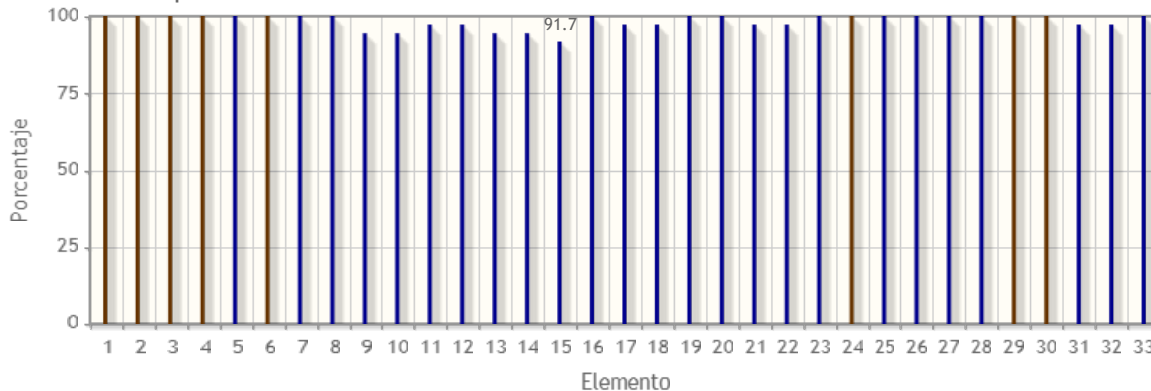

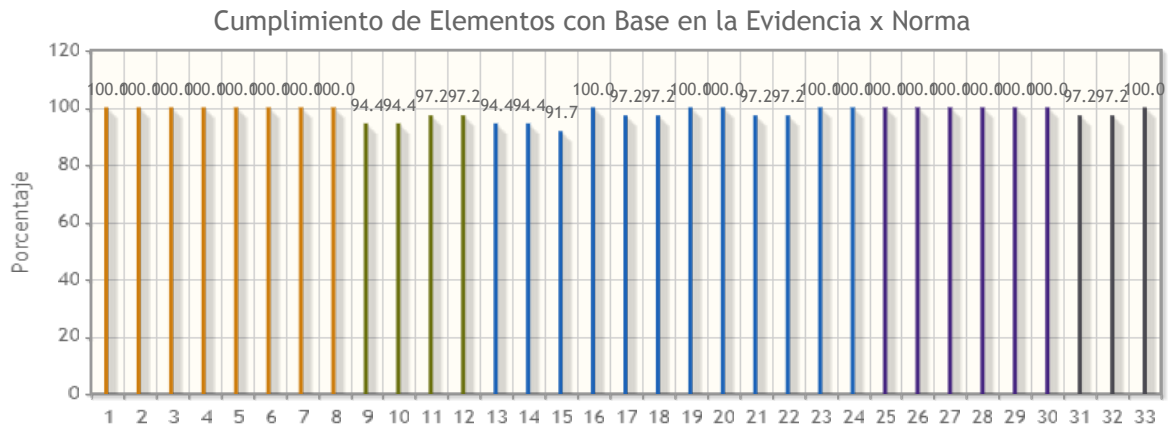

Número de Elementos por Norma		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	Inst
Norma Primera	Suficiente	3	3	3	3	3	3	5
	Insuficiente	0	0	0	0	0	0	0
	Sin Evidencia	0	0	0	0	0	0	0
Norma Segunda	Suficiente	4	4	4	4	4	4	0
	Insuficiente	0	0	0	0	0	0	0
	Sin Evidencia	0	0	0	0	0	0	0
Norma Tercera	Suficiente	11	11	11	11	11	11	1
	Insuficiente	0	0	0	0	0	0	0
	Sin Evidencia	0	0	0	0	0	0	0
Norma Cuarta	Suficiente	4	4	4	4	4	4	2
	Insuficiente	0	0	0	0	0	0	0
	Sin Evidencia	0	0	0	0	0	0	0
Norma Quinta	Suficiente	3	3	3	3	3	3	0
	Insuficiente	0	0	0	0	0	0	0
	Sin Evidencia	0	0	0	0	0	0	0
Total de elementos		25	25	25	25	25	25	8